



無電安全插座

十年的淬煉、即將改變百年的傳統




浩騰
HAOTENG

浩騰公司簡介

以簡單極致，精彩創新為核心價值，滿足客戶及完美服務為努力方向，進而提升企業終端實力，創新技術讓人們的生活充滿智慧。

創新，一直是浩騰最堅強的競爭力。長期專注在智慧安全科技上開發，讓我們在尋找競爭模式及最佳通路時，擁有最大的彈性。多年來秉持一貫專注、創新、負責的經營態度，以能永續經營為目標。以能達成雙贏為價值。

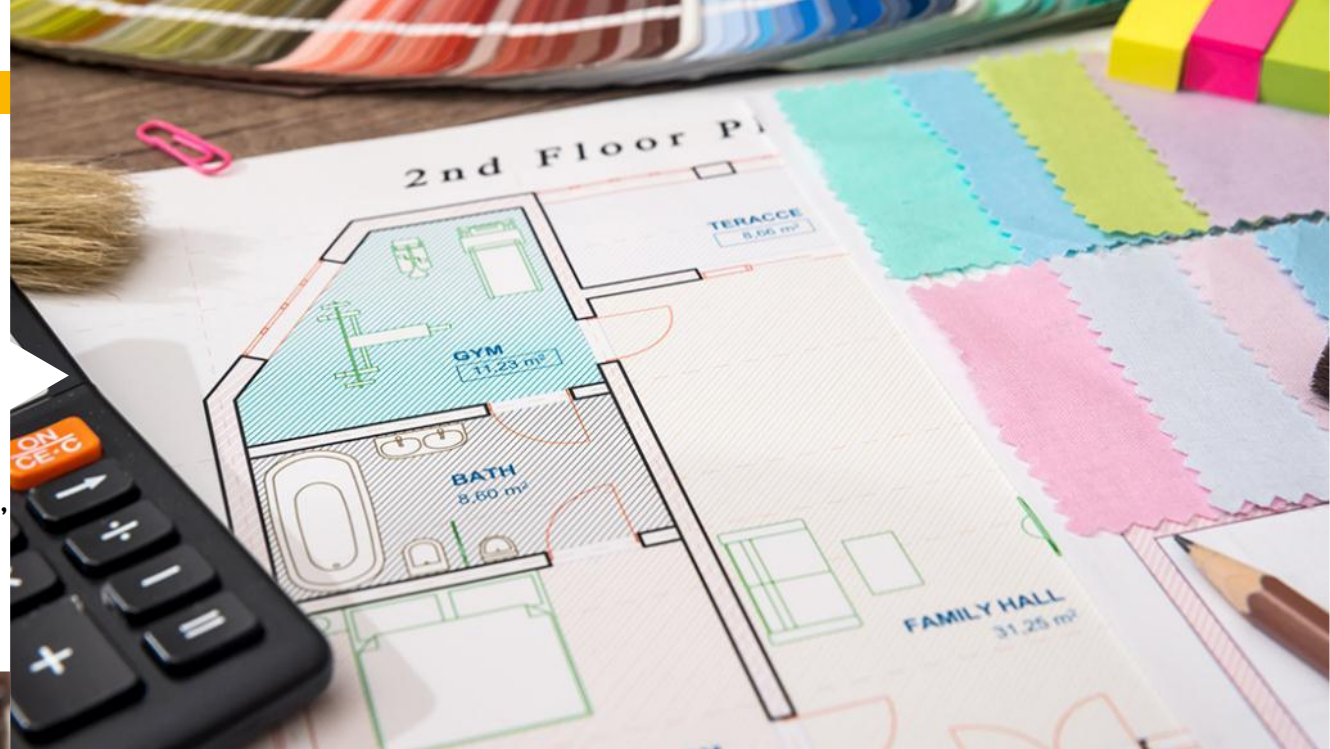

浩騰在產品上以強悍效能及外觀設計引領潮流，在整體視覺及應用場合散發出美學格調，堅持 " 對的人，作對的事 " 為發展策略，延攬志同道合的優秀人才加入，並持續研發及創新領先同業的自有技術，展現出積極及務實的風格；未來浩騰除加強技術研發，落實深度服務外，並將積極拓展行銷到亞太及中國大陸地區，希望能在不斷地要求與成長中，成為亞太地區最重要的技術供應及服務公司。

目錄/ CONTENTS

01

產品規格

02

主要功能

03

設計理念

04

專業證書

05

產品理念



01 Product specifications

產品規格

WR-3201A 牆上插座

適用地區：美國、日本、台灣



產品特色：

防異物觸電、防潑水、未插妥不導電、高溫自動斷電、耐高壓PC材質、關鍵零件鍍銀處理

規格3孔雙座

產品規格：

1. 型號：WR-3201A
2. 額定電壓：125V
3. 額定電流：15A
4. 額定容量：1875W
5. 尺寸：符合 CNS 標準尺寸
6. 插座型式：3孔雙插
7. 適用環境：溫度10°C~40°C、濕度40%~85%
8. 產地：臺灣

WR-3201B 牆上插座

適用地區：美國、日本、台灣



產品特色：

防異物觸電、防潑水、未插妥不導電、高溫自動斷電、耐高壓PC材質、關鍵零件鍍銀處理

規格3孔雙座

產品規格：

1. 型號：WR-3201B
2. 額定電壓：125V
3. 額定電流：15A
4. 額定容量：1875W
5. 尺寸：符合 CNS 標準尺寸
6. 插座型式：3孔雙插
7. 適用環境：溫度10°C~40°C、濕度40%~85%
8. 產地：臺灣

WR-3101A 牆上插座

適用地區：美國、日本、台灣



規格3孔單座

產品規格：

1. 型號：WR-3101A
2. 額定電壓：125V
3. 額定電流：15A
4. 額定容量：1875W
5. 尺寸：符合 CNS 標準尺寸
6. 插座型式：3孔單插
7. 適用環境：溫度10°C~40°C、濕度40%~85%
8. 產地：臺灣

產品特色：

防異物觸電、防潑水、未插妥不導電、高溫自動斷電、耐高壓PC材質、關鍵零件鍍銀處理

WR-3202 牆上插座

適用地區：中國大陸



規格3孔、2孔

產品規格：

1. 型號：WR-3202
2. 額定電壓：250V
3. 額定電流：10A
4. 額定容量：2500W
5. 尺寸：符合 CCC 86盒標準尺寸
6. 插座型式：3孔、2孔
7. 適用環境：溫度10°C~40°C、濕度40%~85%
8. 產地：臺灣

產品特色：

防異物觸電、防潑水、未插妥不導電、高溫自動斷電、耐高壓PC材質、關鍵零件鍍銀處理

WP-3401 延長線

適用地區：美國、日本、台灣



規格3孔4座

產品規格：


1. 型號：WP-3401
2. 額定電壓：125V
3. 額定電流：15A
4. 額定容量：1875W
5. 尺寸：符合 CNS 標準尺寸
6. 插座型式：3孔4插
7. 適用環境：溫度10°C~40°C、濕度40%~85%
8. 產地：臺灣

產品特色：

防異物觸電、防潑水、過載保護、未插妥不導電、高溫自動斷電、耐高壓PC材質、關鍵零件鍍銀處理

WP-3402 延長線

適用地區：中國大陸

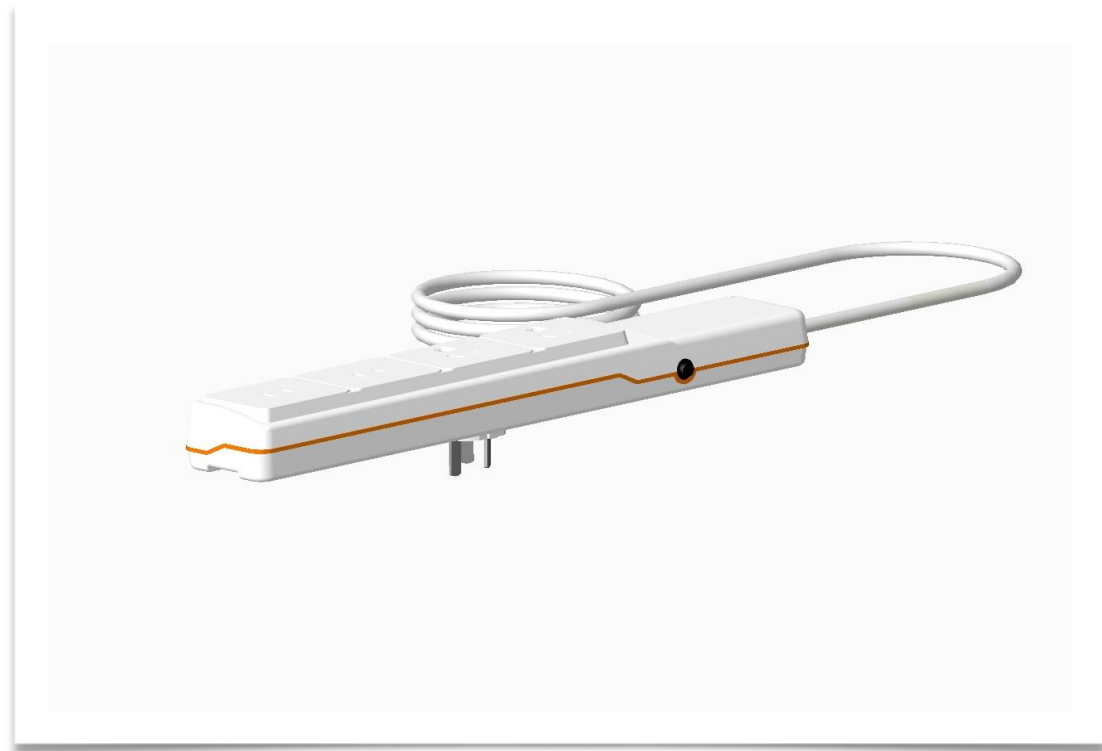

規格3孔2座、2孔2座

產品規格：

1. 型號：WP-3402
2. 額定電壓：250V
3. 額定電流：10A
4. 額定容量：2500W
5. 尺寸：符合 CCC 電源線插頭標準尺寸
6. 插座型式：3孔雙座、2孔雙座
7. 適用環境：溫度10°C~40°C、濕度40%~85%
8. 產地：臺灣

產品特色：

防異物觸電、防潑水、過載保護、未插妥不導電、高溫自動斷電、耐高壓PC材質、關鍵零件鍍銀處理



02 The main function 主要功能

主要功能及特色(一)

防潑水設計

採用奈米材料，可避免手或插頭表面潮濕(不小心打翻水或飲料)，而產生短路意外或毀損電器，有效防潮防濕，降低插座漏電意外。

防觸電設計

本插座萬一插入異物(非插頭之導電物體)能預防產生觸電危險，可預防小朋友因好奇或頑皮誤觸電源產生危險。例如：小螺絲起子、髮夾、鐵絲、鑷子...等，以上產品皆可防範。過載保護設計

延長線過載保護設計

內含過載斷路器，預防電器用電量過載，因而產生走火危險。

插頭未插妥無電

電器插頭未妥善插入插座內不會給電，插頭一旦拔起不使用，插座立即自動停止供電，呈現無電狀態確保居家用電安全。當插頭刀片未完全置入于插座內時，因小朋友手指較小易觸碰刀片而產生觸電危險。

The main
function

主要功能及特色(二)

高溫自動斷電

此插座在使用中當內部達到額定溫度 (約100~105度) 時，將自動停止供電。可預防電器插頭因高溫產生電線走火現象，降低火災的發生機率。最常發生例子：家中小夜燈或長時間使用中之電器。

四倍的耐用度

本公司產品均超過二萬次正常的使用壽命(一般五千次)，耐用性也是安全性，插座使用會使得內部銅片金屬疲勞，溫度上升(表面焦黑)，進而產生走火現象。本產品經高規格設計，無論是外表耐高溫(120度)之材質或是內部機構式強化設計，經測試耐用度為一般插座四倍，居家用電安全更有保障。

防火PC材質

外殼採用耐高溫(120度)之PC材質及內部機構式強化設計，耐車輪碾壓不易碎裂，居家用電安全更有保障。

鍍銀鍍金處理

關鍵導電元件採用鍍銀處理增強插座之導電性，外表再鍍金增強其對抗環境銹蝕而不影響導電性能。並且抑制插頭刀片插入時所產生的瞬間火花。

The main
function



03 Design concept 設計理念



US007070432B1

(12) **United States Patent**
Lin

(10) **Patent No.:** **US 7,070,432 B1**
(45) **Date of Patent:** **Jul. 4, 2006**

(54) **SAFETY SOCKET DEVICE**

(76) Inventor: **Chih Chen Lin**, 4F, No. 39, Lane 35,
Wuguang Road, Wuguang Tsuen, Wutz
Hsiang, Taichung Hsien 41470 (TW)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this
patent is extended or adjusted under 35
U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **11/141,967**

(22) Filed: **Jun. 1, 2005**

(51) Int. Cl.
H01R 29/00 (2006.01)

(52) U.S. Cl. **439/188; 200/51.09**

(58) Field of Classification Search **439/188,**
439/137; 200/51.09, 51.1
See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,632,479 A 12/1986 Jacobson 339/36
5,026,299 A 6/1991 Foulk 439/137
5,069,630 A 12/1991 Tseng et al. 439/137
5,306,157 A * 4/1994 Francisco 439/52
5,791,931 A * 8/1998 Burkhardt, Sr. 439/346
5,795,168 A * 8/1998 Duhe 439/188

5,915,981 A * 6/1999 Mehta 439/137
6,079,995 A * 6/2000 Duhe, Jr. 439/188
6,229,107 B1 * 5/2001 Flint et al. 200/51.09
6,332,794 B1 * 12/2001 Tseng Jeng 439/188
6,455,789 B1 * 9/2002 Allison 200/51.09
6,749,449 B1 * 6/2004 Mortun et al. 439/188
2004/0038572 A1 * 2/2004 Liu 439/172

* cited by examiner

Primary Examiner—Tulsidas C. Patel


Assistant Examiner—Phuongchi Nguyen

(74) Attorney, Agent, or Firm—Charles E. Baxley

(57) **ABSTRACT**


A safety socket device includes a base having two conductor bars, and two female contact strips for receiving prongs of plugs. A conductor member and a conductor element are disposed between the conductor bars and each includes two switches located on the sides of the female contact strips, for selectively and electrically coupling to the conductor bars and the female contact strips together. The female contact strips may be electrically coupled to the conductor bars only when the four switches are actuated by the prongs of the plug simultaneously, to prevent the insertion of foreign objects into the safety socket device by infants and small children.



10 Claims, 8 Drawing Sheets

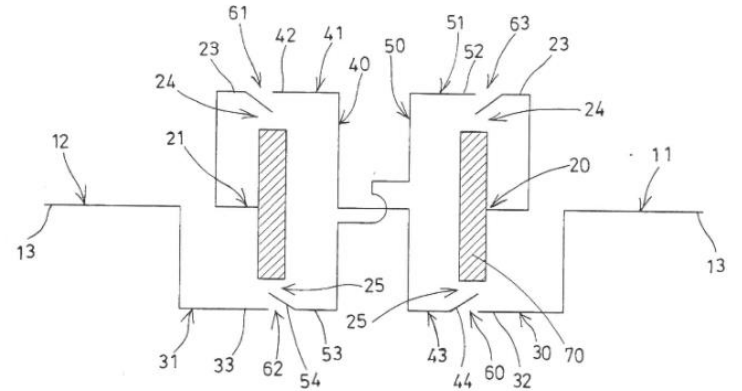

機械式結構

機械式結構安全、可靠、耐用
採用高純度銅料、部分零部件鍍銀、鍍金
防水設計：奈米防水圖層

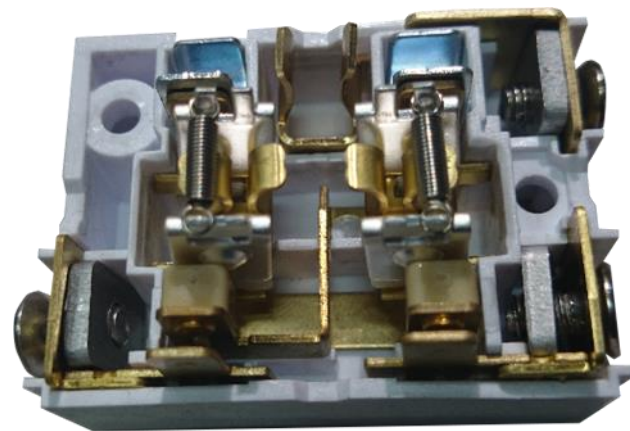

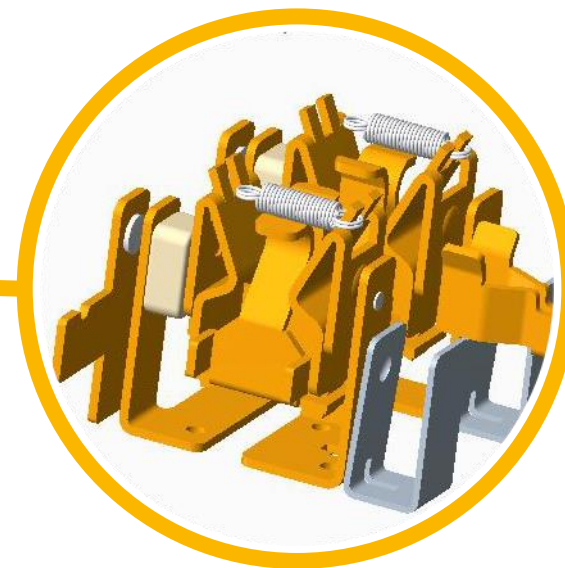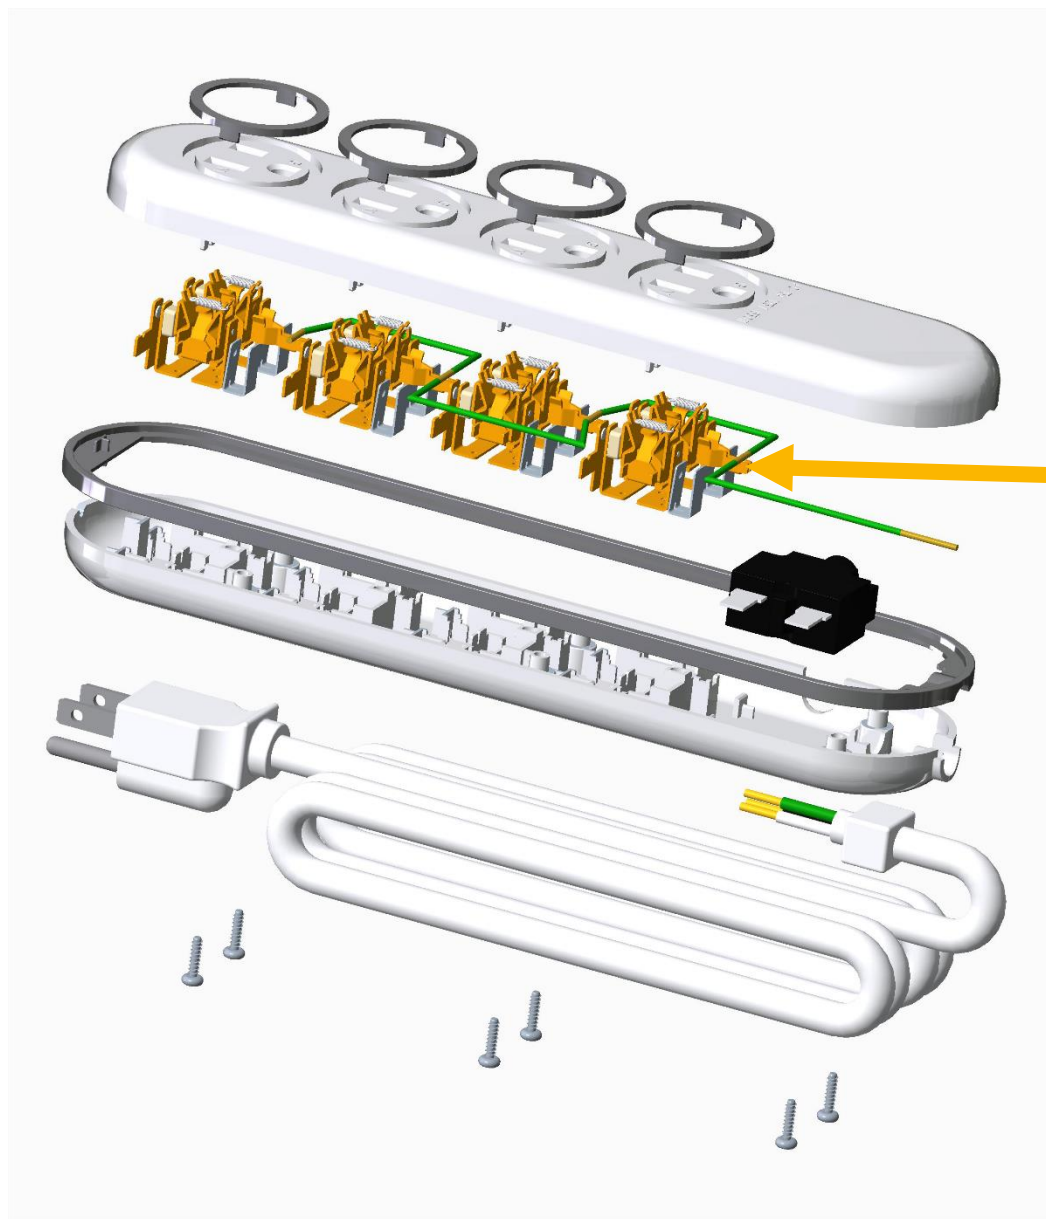



04 Professional Certificate 專業證書

The United States of America



The Director of the United States Patent and Trademark Office

Has received an application for a patent for a new and useful invention. The title and description of the invention are enclosed. The requirements of law have been complied with, and it has been determined that a patent on the invention shall be granted under the law.

Therefore, this

United States Patent

Grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or importing the invention into the United States of America for the term set forth below, subject to the payment of maintenance fees as provided by law.

If this application was filed prior to June 8, 1995, the term of this patent is the longer of seventeen years from the date of grant of this patent or twenty years from the earliest effective U.S. filing date of the application, subject to any statutory extension.

If this application was filed on or after June 8, 1995, the term of this patent is twenty years from the U.S. filing date, subject to any statutory extension. If the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under 35 U.S.C. 120, 121 or 365(c), the term of the patent is twenty years from the date on which the earliest application was filed, subject to any statutory extensions.

Jon W. Dudas

Director of the United States Patent and Trademark Office

中華民國專利證書

發明第 I 260112 號

發明名稱：插座之安全迴路裝置

專利權人：林誌誠

發明人：林誌誠

專利權期間：自2006年8月11日至2025年1月4日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 蔡練生 局長

中華民國 95 年 8 月 11 日

注意：專利權人在繳納年費前，專利權將失效。

證書號第552113號

發明專利證書

發明名稱：插座的安全回路裝置

發明人：林志誠

專利號：ZL 2005 1 0023587.9

專利申請日：2005年1月26日

專利權人：林志誠

授權公告日：2009年9月23日

本發明經過本局依照中華人民共和國專利法進行審查，決定授予專利權，頒發本證書並在專利登記簿上予以登記。專利權自授權公告之日起生效。

本專利的專利權期限為二十年，自申請日起算。專利權人應當依照專利法及其實施細則規定繳納年費。繳納本專利年費的期限是每年01月26日以前一個月內。未按照規定繳納年費的，專利權自應當繳納年費期限之日起終止。

專利證書記載專利權登記時的法律狀況。專利權的轉移、質押、無效、終止、恢復和專利權人的姓名或名稱、國籍、地址變更等事項記載在專利登記簿上。

局長 田力普

2009年9月23日

第1頁(共1頁)

日本安規PSE許可證

様式第1 (第3条関係)

電気用品輸入事業届出書

30年07月01日

関東経済産業局長 殿

住 所 東京都武蔵村山市大南5-39-21

氏 名 有限会社 ORIENTAL

取締役 荻巢 荒一郎

電気用品安全法第3条の規定により、次のとおり届け出ます。

1 事業開始の平成30年07月01日

2 輸入する電気用品の区分

配線器具

3 当該電気用品の型式の区分

別紙の通り

4 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)

浩騰國際投資開發有限公司 台湾.台中市北屯區三光巷49之1號1樓

Haoteng International Investment Development Co.,Ltd

1st Floor, 49-1 Sanguang Lane, Beitun District, Taichung City, R.O.C

Tel:+886-4-22362720 22362721. Fax:+886-4-22362722

5 専ら輸出するための当該電気用品の製造(輸入)の事業を行おうとする者にあつては、その旨

連絡先: 有限会社ORIENTAL、荻巢 荒一郎

電話 090-6000-0456, 042-567-4033





經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼：CI513065110042 號 A1
Certificate No.

茲據 威鴻科技股份有限公司
定，准予登錄並使用商品安全標準及識別號碼：
The application made by

申請驗證登錄，經審查結果符合規
R51511。其登錄事項如下：
for Registration of Product

Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the
Product Safety Mark and the Identification No. R51511. Details of the registration are follows:

申請人：威鴻科技股份有限公司
Applicant

統一編號：80622846
Uniform No.

地址：台中市烏日區五光路35巷39號4樓
Address

生產廠場：威鴻科技股份有限公司
Factory

廠址：臺中市霧峰區四德路507之3號
Factory Address

商品種類名稱：
Type/name of product

商品分類號別：8536.69.90.00.6-A
C.C.C Code

中文名稱：配線用插接器(牆上插座)
Chinese name

英文名稱：Plugs and receptacles for domestic and similar general use
English name

型式：WR-3201(15A 125V 二極接地型)
Type

系列型式：空白
Series of the type

依據標準：CNS15663第五節含有標示(102年版)、CNS690(87年版)
Standards

標準檢驗局臺中分局發證(發證地址：402臺中市南區工學路70號)

This certificate is issued by the BSMI. (Taichung branch: No.70, Gongxue Rd., South Dist., Taichung City 402, Taiwan)
登錄日期：中華民國 103 年 10 月 06 日
Registration Date 2014 (year) 10 (month) 06 (day)
本證書有效期限至 107 年 12 月 31 日
Expiration Date 2018 (year) 12 (month) 31 (day)
發證日期：中華民國 107 年 01 月 15 日
Date of issue 2018 (year) 01 (month) 15 (day)

註1：持本證書進口驗證登錄商品時，進口人須與本證書名義人相同。

註2：次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日，逾期未繳納者，經限期繳納屆期未繳納，即依商品檢驗法第42條第7款規定廢止驗證登錄，並自次年度1月1日起生效。



經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼：CI512065110032 號 A1
Certificate No.

茲據 威鴻科技股份有限公司
定，准予登錄並使用商品安全標準及識別號碼：
The application made by

申請驗證登錄，經審查結果符合規
R51511。其登錄事項如下：
for Registration of Product

Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the
Product Safety Mark and the Identification No. R51511. Details of the registration are follows:

申請人：威鴻科技股份有限公司
Applicant

統一編號：80622846
Uniform No.

地址：台中市烏日區五光路35巷39號4樓
Address

生產廠場：威鴻科技股份有限公司
Factory

廠址：臺中市霧峰區四德路507之3號
Factory Address

商品種類名稱：
Type/name of product

商品分類號別：8544.42.90.90.9
C.C.C Code

中文名稱：轉接電源線組
Chinese name

英文名稱：Transfer cord sets
English name

型式：125V 15A 二極接地型 WP-3401 型號 轉接電源線組
Type

系列型式：空白
Series of the type

依據標準：CNS15663第五節含有標示(102年版)、CNS10917-1(87年版)、CNS10917(85年版)、CNS690(87年版)
Standards

標準檢驗局臺中分局發證(發證地址：402臺中市南區工學路70號)

This certificate is issued by the BSMI. (Taichung branch: No.70, Gongxue Rd., South Dist., Taichung City 402, Taiwan)
登錄日期：中華民國 102 年 06 月 24 日
Registration Date 2013 (year) 06 (month) 24 (day)
本證書有效期限至 107 年 12 月 31 日
Expiration Date 2018 (year) 12 (month) 31 (day)
發證日期：中華民國 107 年 01 月 17 日
Date of issue 2018 (year) 01 (month) 17 (day)

註1：持本證書進口驗證登錄商品時，進口人須與本證書名義人相同。

註2：次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日，逾期未繳納者，經限期繳納屆期未繳納，即依商品檢驗法第42條第7款規定廢止驗證登錄，並自次年度1月1日起生效。

SGS

材料及工程實驗室-台北

試驗報告

報告號碼: HV-11-00847X
頁數: 1 OF 3
日期: 100 年 03 月 03 日

我們依照客戶的要求,根據客戶提供的產品敘述如下:

產品敘述: 牆壁用插座
產品型號: WR-3401
生產或供應廠商: 威鴻科技股份有限公司
原產國: 台灣

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行試驗結果如下:

委託試驗要求: (依照客戶提供之測試規格進行試驗,詳細內容請參照附頁。)

試驗方法: 20 mm Vertical Burning Test (V-0, V-1, or V-2)
參考 UL 94 (1996) Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

試片調節狀態: 調節狀態 1: 溫度 23±2°C, 相對濕度 50±5%, 48 小時

試驗結果: 一詳附頁所示—

收件日期: 100 年 02 月 21 日

試驗日期: 100 年 02 月 21 日~ 100 年 03 月 01 日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

張繼文
經理

The content of this PDF file is accordance with the original issued reports for reference only. This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. PDF 電子檔內容與原測試報告一致,僅供參考。本報告未經本公司書面同意,不可部分複製。

SGS Taiwan Ltd. No.33, No.35, Wu Chyuan Road, Wuku Industrial Zone, Taipei County, Taiwan / 台北縣五股工業區五權路 33 號, 35 號
台灣檢驗科技股份有限公司 t: (886-2) 2298-3355 f: (886-2) 2298-7857 www.tw.sgs.com Member of SGS Group

SGS

材料及工程實驗室-台北

試驗報告

報告號碼: HV-11-00847X
頁數: 2 OF 3
日期: 100 年 03 月 03 日

20 mm Vertical Burning Test (V-0, V-1, or V-2)

試驗設備:

名稱	廠牌	型號
Horizon Vertical Flame Chamber	ATLAS	HVUL2

試驗結果:

調節狀態 1(溫度 23±2°C, 相對濕度 50±5%, 48 小時):

試驗項目	試片					要求值		
	1	2	3	4	5	V-0	V-1	V-2
試片厚度(mm)	1.68	1.69	1.68	1.68	1.69	-	-	-
每一試片餘焰時間 t1(sec)	16.5	19.4	20.3	17.4	19.8	≤ 10 秒	≤ 30 秒	≤ 30 秒
每一試片餘焰時間 t2(sec)	5.5	4.3	3.7	6.6	5.2	≤ 10 秒	≤ 30 秒	≤ 30 秒
每五片一組的總餘焰時間 (5 片各個 t1+t2 的總和)	118.7					≤ 50 秒	≤ 250 秒	≤ 250 秒
每一試片第二次點火燃燒後的餘焰加餘煙的時間 t2+t3(sec)	5.5	4.3	3.7	6.6	5.2	≤ 30 秒	≤ 60 秒	≤ 60 秒
任一試片的餘焰或餘煙燒至夾具	否	否	否	否	否	否	否	否
棉花被燃燒顆粒或熔滴物點燃	是	是	是	是	是	否	否	是

The content of this PDF file is accordance with the original issued reports for reference only. This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. PDF 電子檔內容與原測試報告一致,僅供參考。本報告未經本公司書面同意,不可部分複製。

SGS Taiwan Ltd. No.33, No.35, Wu Chyuan Road, Wuku Industrial Zone, Taipei County, Taiwan / 台北縣五股工業區五權路 33 號, 35 號
台灣檢驗科技股份有限公司 t: (886-2) 2298-3355 f: (886-2) 2298-7857 www.tw.sgs.com Member of SGS Group

SGS

材料及工程實驗室-台北

試驗報告

報告號碼: HV-11-00847X
頁數: 3 OF 3
日期: 100 年 03 月 03 日

試驗照片:



試驗樣品


— The End of Test Report —

The content of this PDF file is accordance with the original issued reports for reference only. This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. PDF 電子檔內容與原測試報告一致,僅供參考。本報告未經本公司書面同意,不可部分複製。

SGS Taiwan Ltd. No.33, No.35, Wu Chyuan Road, Wuku Industrial Zone, Taipei County, Taiwan / 台北縣五股工業區五權路 33 號, 35 號
台灣檢驗科技股份有限公司 t: (886-2) 2298-3355 f: (886-2) 2298-7857 www.tw.sgs.com Member of SGS Group

	
旺旺友聯產物保險股份有限公司 Union Insurance Co., Ltd.	
總公司：台北市忠孝東路4段219號12F TEL：(02)2776-5567 FAX：(02)2741-7590 有關本公司公開資訊，請見本公司網址：www.wunion.com 免費申訴電話：0800-024-024	
保險證明書	
茲證明 崑鴻科技股份有限公司 已向旺旺友聯產物保險股份有限公司投保「產品責任保險」	
保單號碼：1212字第07PLON000002號	
被保險人：崑鴻科技股份有限公司	
地區限制：台灣地區及金馬地區	
被保險產品名稱：WR無電安全插座、WP轉接電源線、WF系列-防 潑水、WF系列-除臭	
保險期間：自民國 107 年 01 月 12 日 12 時起 至民國 108 年 01 月 12 日 12 時止	
保險金額：	每一個人身體傷害 NT\$ 2,000,000
	每一意外事故身體傷害 NT\$ 10,000,000
	每一意外事故財物損失 NT\$ 2,000,000
	每一意外事故體傷及財損 NT\$ 12,000,000
	保險期間內之累計保險金額 NT\$ 24,000,000
	每一事故自負額 損失之10%至少 NT\$2,500 元
本保險證明之內容，對於原保險契約之保險內容， 不具任何變更、修正或增加減少之效力。	
總經理 孔令範	
中華民國 107 年 01 月 12 日	

各國發明獎

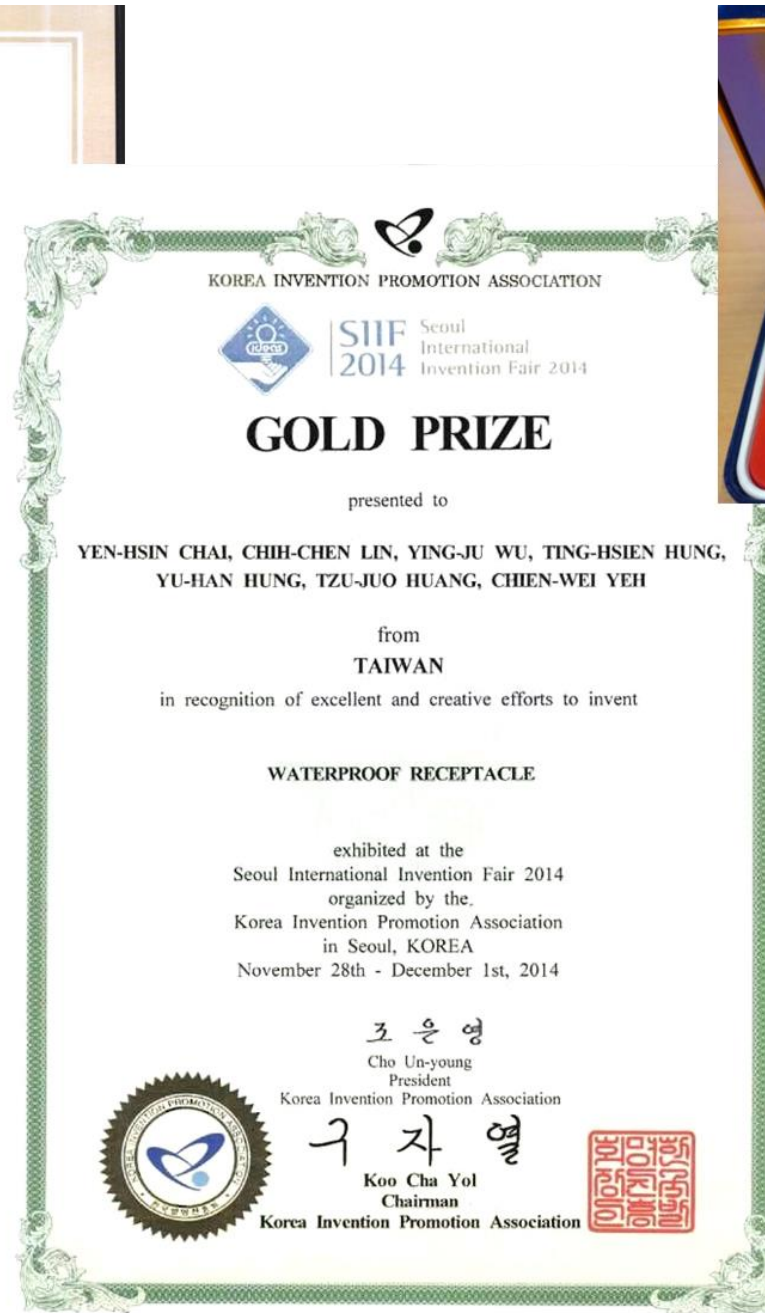



05 Product concept 產品理念



插座如虎口

5大獨創功能

- 異物插入不會觸電
- 插入未妥置不供電
- 外表受潮不會觸電
- 四倍耐用性安全性
- 插座高溫自動斷電

無電安全插座



Loss

You can never find the thing you've ever lost.
當失去 再多的懊悔也喚不回來

5大獨創功能

- 異物插入不會觸電
- 外表受潮不會觸電
- 插座高溫自動斷電
- 插入未妥置不供電
- 四倍耐用性安全性



當失去
再多懊悔也喚不回

凍結 Freeze
危機
Danger



凍結危險

5 大獨創功能

- 異物插入不會觸電
- 外表受潮不會觸電
- 插座高溫自動斷電
- 插入未妥置不供電
- 四倍耐用性安全性

無電安全插座



傳統制限を **突破** する可能性

売れ行きはそんなに良くないけど、
買った人 からなかなかいいという高評価をもらいました



好評発売中!

ある商品は2009年にはかなり売れています

5大獨創功能

- 異物插入不會觸電
- 外表受潮不會觸電
- 插座高溫自動斷電
- 插入未妥置不供電
- 四倍耐用性安全性

無電安全插座



突破傳統思維限制



進化即趨勢

總是改變一切



5大獨創功能

- 異物插入不會觸電
- 插入未妥置不供電
- 外表受潮不會觸電
- 四倍耐用性安全性
- 插座高溫自動斷電



進化即是趨勢

無電安全插座



5大獨創功能

- 異物插入不會觸電
- 外表受潮不會觸電
- 插座高溫自動斷電
- 插入未妥置不供電
- 四倍耐用性安全性



讓安全絕對不再只是口號



安全不再只是口號

工業

讓傳統工業及高科技產業，均能保護工廠各項珍貴資產與人力資源，不受災害威脅免除危機造成的巨大損失。



機關

公司行號 銀行 機關團體 辦公室環境...無論是電腦資訊設備或資料，皆能多一層保護。



學校

徹底杜絕潛伏的危險因素，使校園中師生沉浸於優質的教育環境。



社區

讓公共設施區域，成為社區提供給每個成員，安心與安全放鬆的絕佳去處。



家庭

讓家庭成為名符其實的避風港，替心中最珍貴的家人，創造一個無災無害的安心港灣。



商店

在顧客接觸的每一項服務中，提供更多安全防護，降低災害風險，讓每筆交易成為顧客心中的最佳體驗。



全方位的守護

5大獨創功能



貼心守護
365天不打烊





別讓疏忽付出慘痛的代價

5大獨創功能

- 異物插入不會觸電
- 插入未妥置不供電
- 外表受潮不會觸電
- 四倍耐用性安全性
- 插座高溫自動斷電

無電安全插座





遇水



異物



當別人悲劇發生時別再忽略自己與家人

5大獨創功能

- 異物插入不會觸電
- 外表受潮不會觸電
- 插座高溫自動斷電
- 插入未妥置不供電
- 四倍耐用性安全性


無電安全插座



傷痛的記憶

每年火災發生率因電線走火正急速攀升

降低災害已成為全民責任

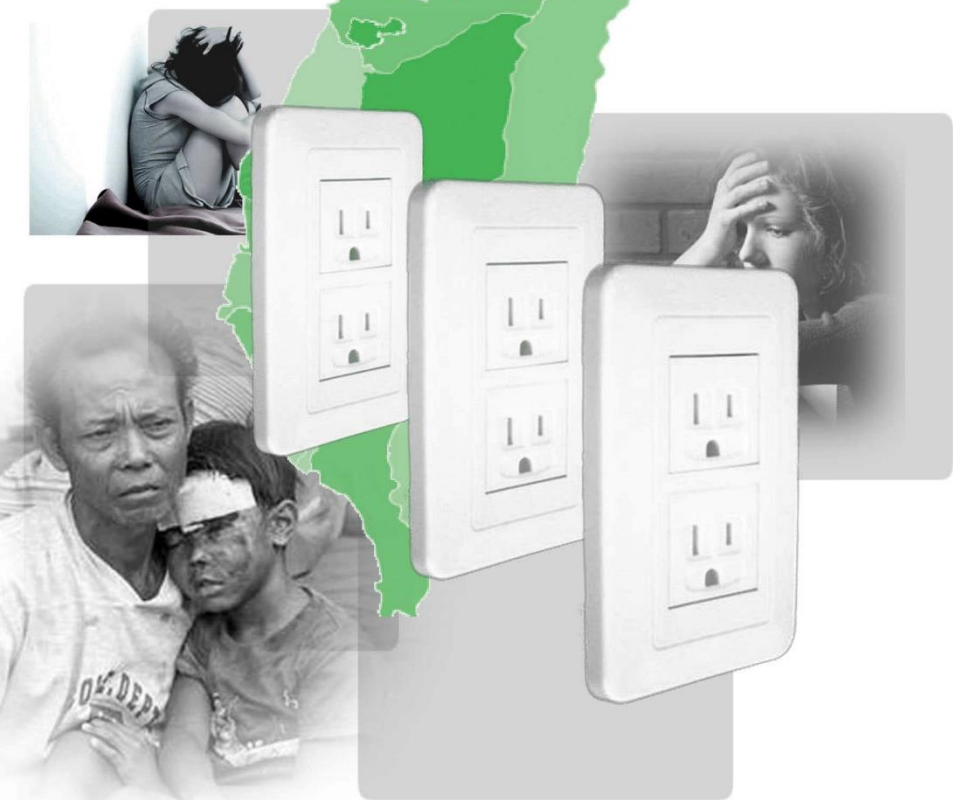

改變就從你我開始

5 大獨創功能

- 異物插入不會觸電
- 插入未妥置不供電
- 外表受潮不會觸電
- 四倍耐用性安全性
- 插座高溫自動斷電



A detailed architectural model of a building's wooden frame is the central focus, resting on a set of architectural blueprints. The model shows a complex roof structure with multiple gables and a series of vertical supports. Surrounding the model are various drafting tools: a large wooden protractor in the bottom left, two wooden rulers in the bottom right, and several rolled-up blueprints in the background. Small white rectangular blocks are scattered on the blueprints near the base of the model. The entire scene is set against a bright yellow rectangular background that contains the contact information.

台中市北屯區三光巷49之1號1F
TEL: 886-4-2233-2357

